



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 298/B-2010

**Świadectwo Badań Wstępnych Typu
 do normy PN-EN 14351-1:2006
 Nr 298/B – 2010**

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien opisanych w sprawozdaniu 298/B-2010, dla firmy:

„OKNOPLUS” Sp. z o.o.
 Libertów, ul. Zgodna 55
 30-444 Kraków

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica,
U_f [W/m ² K]	1,0
Ψ [W/mK]	0,028
U_g [W/m ² K]	0,5 (szyba zespolona 4/16/4/16/4)
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23mx1,48 m	0,7
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1:2006	

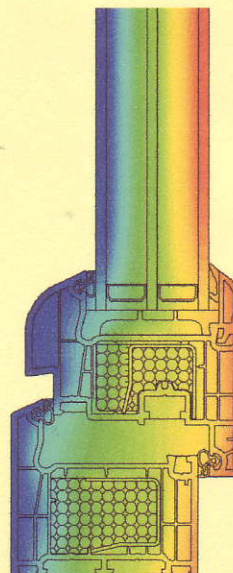

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 czerwca 2010 r.